






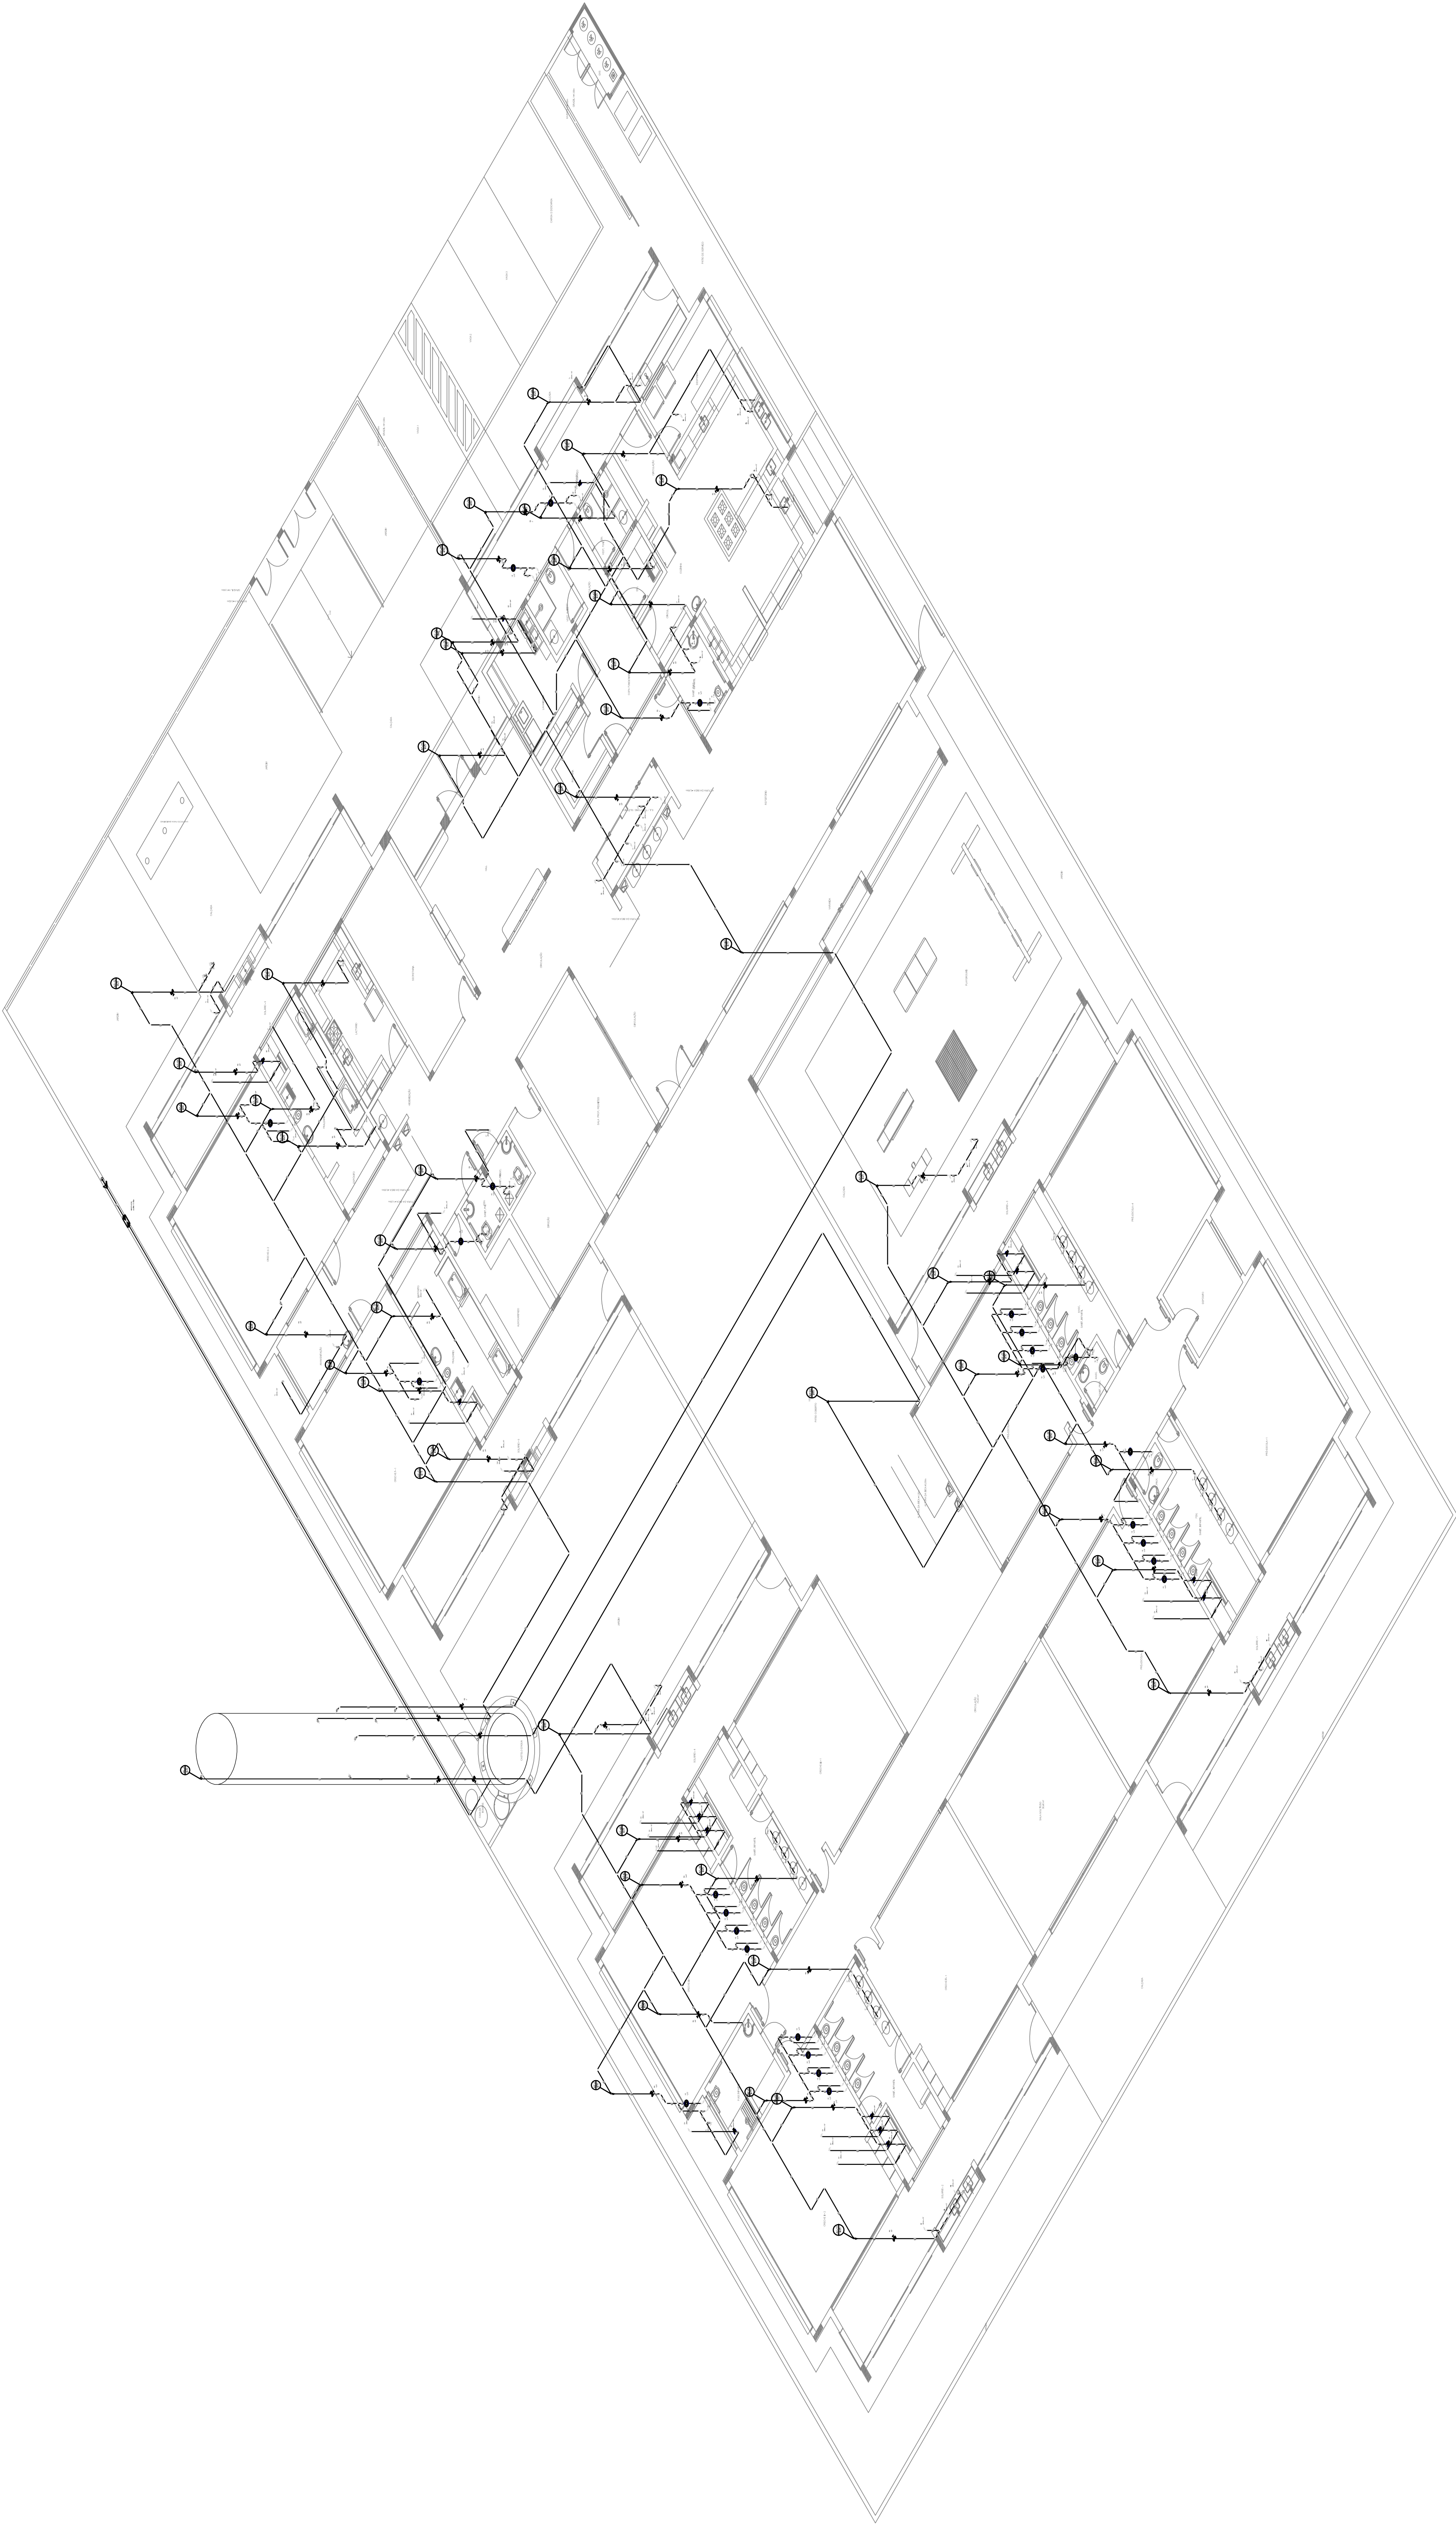


10. CHEGAR, QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS LOUÇAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
11. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;
12. TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;

Legenda	
	Alarmador Pânico
	Hidrómetro - HIDRÓMETRO
	Registo bruto gasolina (hidrozona) d'PVC soldador - RG
	Registo bruto gasolina (zona) d'PVC soldador - RG
	Registo de Parafuso com PVC soldador - RP
	Registo de gasolina (câmara) cromada d'PVC soldador - RG
	Verificação de decalques d'PVC soldador - VD

	Legenda das Indicadores
BE	Bebecinho com peito de 30" - 25 mm x 12"
CH	Churrito - 25mm x 12"
CH	Ducha Higieniza - 25 mm x 12"
EN	Hidrolatex - 25mm 1/2" Type
LA	Marginal com peito de 30" - 25 mm x 12"
LV	Leve de leve tipo com To de 30" - 25 mm, 3/4"
MA	Pe de couro com peito de 30" - 25 mm x 12"
PA	Pe de couro com peito de 30" - 25 mm x 12"
PP	Região do Peito com PVC isolado - 25 mm - 3/4"
PS	Região da gaxeta com couro com PVC isolado - 3/4"
TR	Tira de couro com peito de 30" - 25 mm - 3/4"
TR	Torção de tecido - 25 mm x 12"
VS	Varia de desenvolvimento de PVC isolado - 1 1/2"
VS	Vaso Sanitário com variação de descarga - 1 1/2"

[illegible]

Detalhe GERAL s/escala

[illegible]